WITC 武汉检测集团

CMA
251700340165

检 测 报 告

TEST REPORT

№：(2026)TJ1-QFH-01347

产品名称：建筑用钢化玻璃

受检单位：武汉欣城玻璃有限公司

生产单位：武汉欣城玻璃有限公司

委托单位：武汉市市场监督管理局

检验类别：市级监督抽查

武汉检验检测认证发展集团有限公司

Wuhan Inspection & Testing Certification Development Group Co., Ltd.

2026年8月27日

武汉检验检测认证发展集团有限公司

检 验 报 告

检验业务号：(2026)TJ1-QFH-01347　　共 3 页 第 1 页

产品名称	建筑用钢化玻璃	商标	/	规格型号	8mm 制品
委托单位	武汉市市场监督管理局				
委托单位地址	湖北省武汉市香港路259号				
供样单位	武汉欣城玻璃有限公司				
供样单位地址	武汉市汉南区乌金工业园				
生产单位	武汉欣城玻璃有限公司				
生产单位地址	武汉市汉南区乌金工业园				
任务类型	市级监督抽查	抽样人	唐金波 杨镇	抽样地点	生产企业
样品数量	2组（含备样1组）	样品基数	100㎡	抽样日期	2026-07-27
样品等级	合格品	生产日期/批号	202607	样品状况	散样
检验依据	GB 15763.2-2005 建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃 武汉市建筑安全玻璃产品质量监督抽查实施细则（2026年版） 2026年武汉市建筑装饰装修材料产品质量监督抽查技术方案				
检验结论	经抽样检验，所检项目符合GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》标准，依据《武汉市建筑安全玻璃产品质量监督抽查实施细则（2026年版）》，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格。 （检验报告业务章） 检验日期：2026-08-07～2026-08-25　　签发日期：2026年8月27日				
备注	检测地点：地址A /				

批 准：　　审 核：　　编 制：

武汉检验检测认证发展集团有限公司

检 验 报 告

检验业务号：(2026)TJ1-QFH-01347　　共 3 页第 2 页

序号	检验项目	单位	检验方法	标准要求	样本 检验结果	单项评定	备注
1	抗冲击性	/	GB 15763.2-2005 6.5	取 6 块试样进行试验，试样破坏数不超过 1 块为合格，多于或等于 3 块为不合格；若破坏数为 2 时，再另取 6 块进行试验，试验必须全部不被破坏。	6 块试样均未破坏。	合格	
2	碎片状态	/	GB 15763.2-2005 6.6	4 块试样在任何 50mm×50mm 计数区域内的最少碎片数不得少于 40 片，且长条形碎片其长度不超过 75mm。	在计数区域内的碎片数分别为：59 片、64 片、56 片、60 片，且无长度超过 75mm 的碎片。	合格	
3	霰弹袋冲击性能	/	GB 15763.2-2005 6.7	取 4 块试样进行试验，霰弹袋下落高度为 1200mm 时，试样不破坏；或玻璃破碎时，每块试样的最大 10 块碎片质量的总和不超过相当于试样 65 cm^2面积的质量，保留在框内的任何无贯穿裂纹的玻璃碎片的长度不超过 120 mm。	全部试样均破碎；每块试样的最大 10 块碎片质量的总和均小于 130.00g，保留在框内的无贯穿裂纹的玻璃碎片的长度均不超过 120 mm。	合格	
4	表面应力	MPa	GB 15763.2-2005 6.8	取 3 块试样进行试验，表面应力应不小于 90，当全部符合规定为合格，2 块试样不符合则为不合格，当 2 块试样符合时，再追加 3 块试样，如果 3 块全部符合规定则为合格。	3 块试样均大于 90。	合格	
5	耐热冲击性能	/	GB 15763.2-2005 6.9	取 4 块试样进行试验，试样应耐 200℃温差不破坏，当 1 块不符合时，重新追加 1 块试样，如果它符合规定，则认为合格；当有 2 块不符合时，重新追加 4 块试样，全部符合规定则为合格；当有 2 块以上不符合时，则认为不合格。	4 块试样均未破坏。	合格	
以下空白							

武汉检验检测认证发展集团有限公司

检 验 报 告
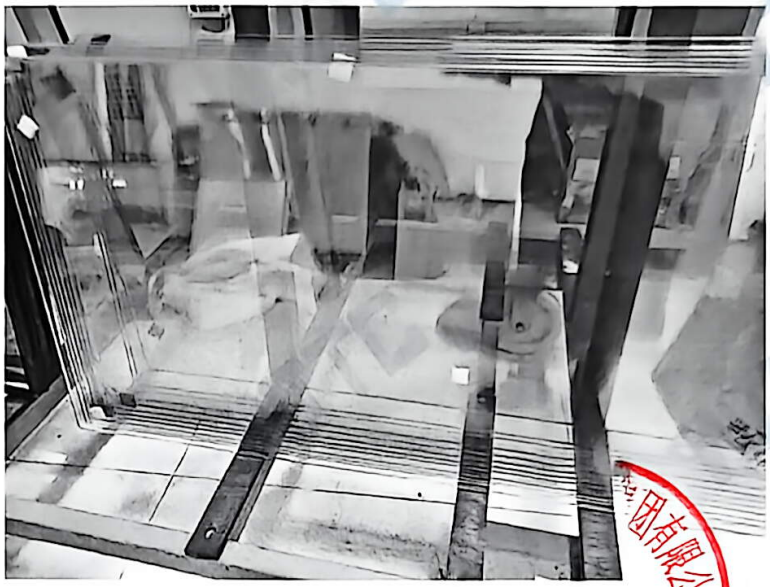
样品照片：